



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: bryansk@priok.gosnadzor.ru
пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru

243650, Брянская область, Гордеевский район,
с. Гордеевка, ул. Кирова, д. 1В

(место составления акта)

«18» марта 2020 года

(дата составления акта)

«16» часов «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 18-9/РП-234-833-о

По адресу/адресам: 243650, Брянская область, Гордеевский район, с. Гордеевка, ул. Кирова, д. 1В

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № РП-234-833-о от «25» февраля 2020 года «О проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Гордеевский детский сад «Теремок» за подписью заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Ермолаева О.А.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная/документарная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Гордеевский детский сад «Теремок» (МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок»), ИНН 3241000316, ОГРН 1043216500348

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«04» марта 2020г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8 рабочих часов

«05» марта 2020г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8 рабочих часов

«06» марта 2020г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 7 рабочих часов

«18» марта 2020г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 7 рабочих часов

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/30 рабочих часов.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Приокским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок»

Чуйко Ирина Сергеевна, действующая на основании Устава,

распоряжение администрации Гордеевского района от

01.10.2019 № 382-р *Заведующий Чуйко И. С.*

(должность, ФИО)

Чуйко
(Подпись)

27.02.2020

«14» час.

«20» мин.

(Дата, время)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок»

Чуйко Ирина Сергеевна, действующая на основании Устава,

распоряжение администрации Гордеевского района от

01.10.2019 № 382-р *Заведующий Чуйко И. С.*

(должность, ФИО)

Чуйко
(Подпись)

04.03.2020

«09» час.

«00» мин.

(Дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо, проводившее проверку:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	
1	Гутников Вячеслав Николаевич	Государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям	Ответственный за проведение мероприятия

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:

Заведующий МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок» Чуйко Ирина Сергеевна, действующая на основании Устава, распоряжение администрации Гордеевского района от 01.10.2019 № 382-р

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя)

Контроль за исполнением владельцем опасного объекта обязанности по обязательному страхованию.

Опасный производственный объект «Сеть газопотребления МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок», рег. № А08-62198-0001, III класс опасности, зарегистрированный в государственном реестре за МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок», ИНН 3241000316 застрахован в соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ и Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ.

МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок» представлен страховой полис № INGХ 11995633809000 обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Страховщик: СПАО «Ингосстрах», страхователь: МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок». Наименование опасного объекта: Сеть газопотребления МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок» (11). Адрес места нахождения опасного объекта: Брянская область, Гордеевский район, с. Гордеевка, ул. Кирова, д. 1В. Регистрационный номер опасного объекта: А08-62198-0001. Страховая сумма - 25 млн. рублей. Срок действия договора обязательного страхования: с 08.08.2019 по 07.08.2020.

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

N	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Не обеспечена полнота и достоверность сведений об опасном производственном объекте «Сеть газопотребления МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок»», рег. № А08-62198-0001 по адресу: Брянская обл., Гордеевский район, с. Гордеевка, ул. Кирова, д. 1В, в государственном реестре	пункты 1, 5 статьи 2, статья 4, пункт 2 статьи 9, статья 17 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997, пункт 14 «Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного	Должностное лицо - заведующий МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок» Чуйко И.С.

	опасных производственных объектов, а именно: в сведениях характеризующих опасный производственный объект не учтены: наружный газопровод высокого давления, внутренний газопровод котельной, а также отсутствуют характеристики технических устройств, входящих в состав ОПО.	опасных производственных объектов», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.11.2016 № 495.	
2.	Заведующий МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок» Чуйко И. С., являющаяся руководителем организации, осуществляющей деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов, а также лицом, ответственными за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, не аттестована в области промышленной безопасности.	пункт 2 статьи 9, пункт 1 статьи 14_1 Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее по тексту – Федеральный закон № 116-ФЗ); пункт 2 «Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», утв. постановления Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365	Должностное лицо - заведующий МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок» Чуйко И.С.
3.	Заведующий МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок» Чуйко И.С., являющаяся руководителем организации, осуществляющей деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов, а также лицом, ответственными за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, не имеет дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности (не реже 1 раза в 5 лет).	пункт 2 статьи 9, пункт 1 статьи 14_1 Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее по тексту – Федеральный закон № 116-ФЗ); пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»; пункт 9 постановления Правительства РФ от 10.03.1999 г. № 263 "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте».	Должностное лицо - заведующий МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок» Чуйко И.С.
4.	«Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок», утв.	пункт 2 статьи 9 Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 1 постановления	Должностное лицо - заведующий МБДОУ Гордеевский детский сад

	связи с изменением нормативно-технических документов в области промышленной безопасности, в части касающейся порядка подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности.	Федерации от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»; пункт 9 постановления Правительства РФ от 10.03.1999 г. № 263 "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте».	Чуйко И.С.
5.	«План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий для сети газопотребления МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок»» утвержденный в 2016 году не согласован с профессиональным аварийно-спасательным формированием с которым заключен договор на обслуживание.	пункт 2 статьи 9 Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 9 «Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» утв. Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 730	Должностное лицо - заведующий МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок» Чуйко И.С.
6.	Нарушены требования промышленной безопасности при проведении газоопасных работ на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок», рег. № А08-62198-0001 по адресу: Брянская обл., Гордеевский район, с. Гордеевка, ул. Кирова, д. 1В, а именно: в эксплуатирующей опасный производственный объект организации МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок» не разработан перечень газоопасных работ в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ».	пункт 2 статьи 9 Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 2.1 подпункты 2.1.6, 2.1.7, 2.1.9 приложение № 1 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485.	Должностное лицо - заведующий МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок» Чуйко И.С.
7.	Не представлены документы, подтверждающие проведение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию	пункт 2 статьи 9 Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных	Должностное лицо - заведующий

	<p>опасного производственного объекта «Сеть газопотребления МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок»», рег. № А08-62198-0001, обеспечивающих содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии.</p>	<p>пункты 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542, пункты 71, 72 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.</p>	<p>Гордеевский детский сад «Теремок» Чуйко И.С.</p>
8.	<p>Не проведены организационно-технические мероприятия по продлению срока безопасной эксплуатации участка наружного газопровода высокого и низкого давлений, эксплуатируемых в составе опасного производственного объекта «Сеть газопотребления МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок»», рег. № А08-62198-0001 по причине отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации газопровода.</p>	<p>пункт 2 статьи 9 Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункты 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», зарег. в Минюсте РФ № 30929 от 31.12.2013, утв. приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013; пункт 76 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. постановлением Правительства от 29.10.2010 № 870; пункт 7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538.</p>	<p>Должностное лицо - заведующий МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок» Чуйко И.С.</p>
9.	<p>Не проведены организационно-технические мероприятия по продлению срока безопасной эксплуатации строительных конструкций здания котельной с установленным газоиспользующим оборудованием (водогрейными котлами КЧМ-5 - 5 ед.), эксплуатируемого в составе опасного производственного объекта «Сеть газопотребления МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок»», рег. № А08-62198-0001 по причине отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации строительных</p>	<p>пункт 2 статьи 9 Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункты 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», зарег. в Минюсте РФ № 30929 от 31.12.2013, утв. приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013; пункт 76 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. постановлением Правительства от 29.10.2010 № 870; пункт 7 Федеральных норм и правил в</p>	<p>Должностное лицо - заведующий МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок» Чуйко И.С.</p>

	«Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538.	
--	---	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): не выявлены.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- | | |
|-------|---|
| № п/п | Наименование приложения |
| 1 | Копия распоряжение № РП-234-835-о от «25» февраля 2020 года |
| 2 | Предписание № 18-9/РП-234-833-о от 18.03.2020 |

Подпись лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор отдела
общепромышленного надзора по Брянской и Орловской
областям Гутников Вячеслав Николаевич

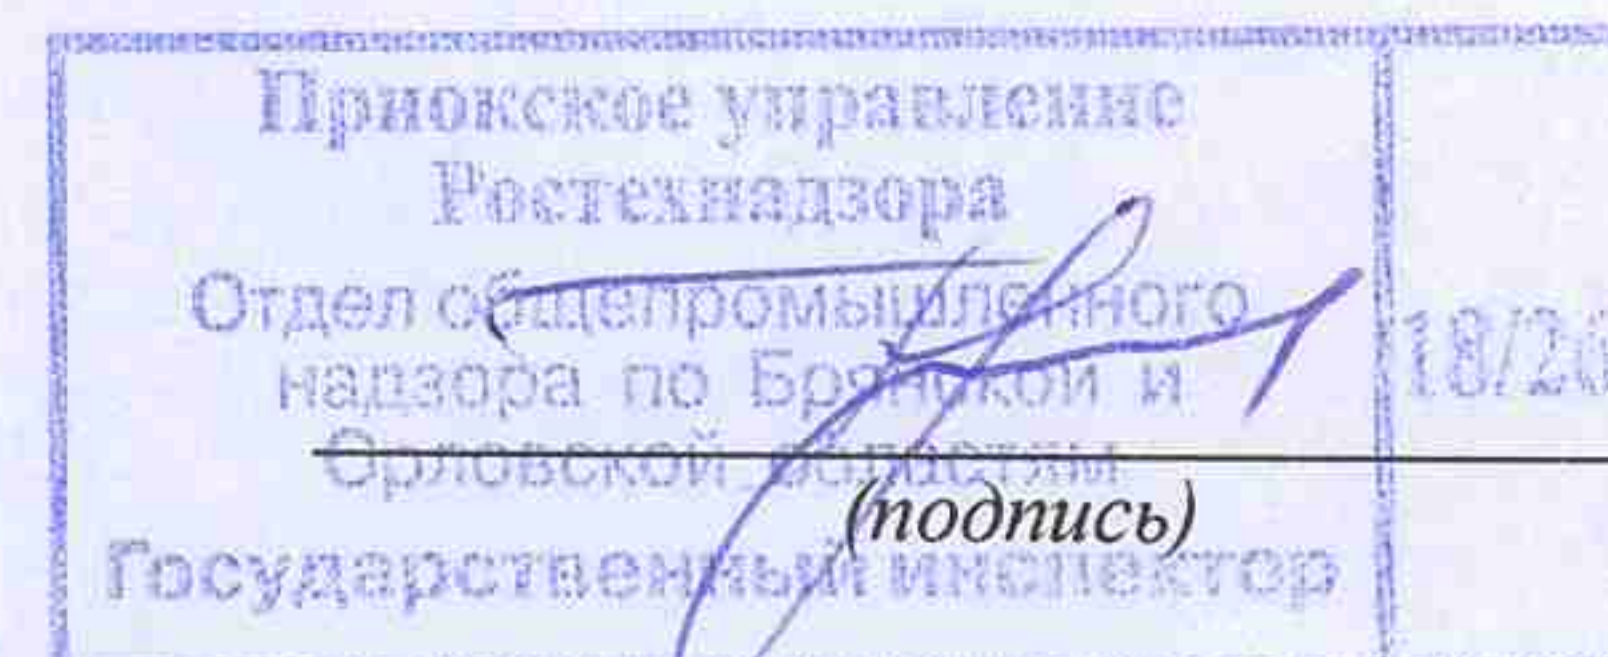

С актом проверки ознакомлен, акт № 18-9/РП-234-833-о от 18.03.2020 со всеми приложениями получил:

Заведующий МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок»
Чуйко Ирина Сергеевна, действующая на основании Устава,
распоряжение администрации Гордеевского района от
01.10.2019 № 382-р

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

«18» марта 2020 года



МП

Российская Федерация
Брянская область Гордеевский район
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Гордеевский детский сад «Теремок»

Гордеевский район, Брянская область,
243650, с.Гордеевка, ул.Кирова 1 «В»
Тел. Тел. 8(48 340) 2-13-95, 2-16-63
E-mail: mbdouteremock@yandex.ru
16.04.2020 г. № 98

Заместителю руководителя
Приокского управления
Ростехнадзора
Ермолаеву О.А.

Информация об исполнении предписания № 18-9/РП-234-833-о

№	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Мероприятие по устранению	Срок устранения нарушения
1	«Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок»		
2	Нарушено изоляционное покрытие (окраска) наружного надземного газопровода низкого давления к котельной учреждения.	Проведена покраска наружного надземного газопровода	
3	Не предъявлена проектная документация на газифицированную котельную учреждения	3. Проектная документация на газифицированную котельную МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок» находится в отделе архитектуры администрации Гордеевского района. Взяты	

		копии документов.		
4	Не обеспечено наличие действующего технического отчета по режимной наладке газоиспользующего оборудования (котлов КЧМ-7 – 5 ед.), установленных в котельной Гордеевский детский сад «Теремок», в соответствии и инструкциями изготовителей.	4. Проведены режимно-наладочные испытания котлов, имеется технический отчет.		
5	Не обеспечено наличие действующего технического отчета по наладке средств автоматического регулирования и контроля газоиспользующего оборудования (котлов КЧМ-7 – 5 ед.), установленных в котельной Гордеевский детский сад «Теремок», в соответствии и инструкциями изготовителей.	5. Проведены работы по наладке автоматики безопасности, имеется технический отчет.		

Заведующая ДОУ



И. С. Чуйко