



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru  
ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: bryanck@\_prio!..gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ № 234-892/13-ЭП-Б

243650, Брянская область, с.Гордеевка  
ул. Кирова д.18

(место составления акта)

20 марта 2020 года  
(дата составления акта)

16-30

(время составления акта)

По адресу: 243650, Брянская область, с.Гордеевка ул. Кирова д.18

(место проведения проверки)

На основании распоряжения от 26.02.2020 №РП-234-890-о заместителя  
руководителя Приокского Управления Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору Ермолаева О.А. была проведена внеплановая,  
выездная проверка в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад «Теремок» (МБДОУ «Детский сад Теремок»)  
ИНН 3241000316, ОГРН 104316500348

Дата проведения проверки:

«02» марта 2020 года с 9 часов до 17 часов. Продолжительность 8 часов  
«11» марта 2020 года с 9 часов до 17 часов. Продолжительность 8 часов  
«18» марта 2019 года с 9 часов до 17 часов. Продолжительность 8 часов  
«20» марта 2019 года с 9 часов до 16 часов.30мин Продолжительность 7 часов.30.мин  
Общая продолжительность проверки с 02.03.2020 по 23.03.2020 (4 раб.дня/ 31. час.30 мин)  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Приокское управление Ростехнадзора  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлена (он);

Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко  
Ирина Сергеевна действующего на основании устава  
и распоряжения №382-р от 01.10.2019 г. о назначении  
на должность.

(должность, ФИО)

(Подпись)

27.02.2020  
09-50  
(Дата, время)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко  
Ирина Сергеевна действующего на основании устава  
и распоряжения №382-р от 01.10.2019 г. о назначении  
на должность.

(Подпись)

02.03.2020  
9-00

(должность, ФИО)

(Подпись)

(Дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	должность	Ответственный за проведение проверки
1.	Хандожко Сергей Васильевич	Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Брянской области	

При проведении проверки присутствовала;

Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко Ирина Сергеевна действующего на основании устава и распоряжения №382-р от 01.10.2019 г. о назначении на должность.

В ходе проведения проверки;

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Краткое изложение нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Не обеспечены объекты аварийным запасом плавких вставок согласно типу предохранителей.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г ПТЭЭП (2.2.16)	Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко Ирина Сергеевна
2.	Отсутствуют паспорт на заземляющее устройство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП 2.7.15)	Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко Ирина Сергеевна
3.	Не производится визуальный осмотр всех заземляющих устройств согласно утвержденного графика.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП-2.7.9.)	Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко Ирина Сергеевна
4.	На внутренней стороне ВРУ по объектам частично отсутствуют надписи указывающие на номинальный ток плавких вставок и присоединенных нагрузок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП- 2.2.20.)	Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко Ирина Сергеевна
5.	Открыто проложенные главные заземляющие шины по объектам	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от	Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко

	частично не окрашены в черный цвет.	13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП-2.7.7.)	Ирина Сергеевна
6.	Отсутствуют стрелки на двигателях и приводимых ими механизмов.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП-2.5.3.)	Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко Ирина Сергеевна
7.	На коммутационных аппаратах частично отсутствуют схемы отходящих нагрузок, назначение и принадлежности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП-2.2.14)	Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко Ирина Сергеевна
8.	Отсутствует журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП 1.8.9.)	Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко Ирина Сергеевна
9.	Не разработаны планы мероприятия по предупреждению электротравматизма.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП-1.2.2.)	Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко Ирина Сергеевна
10.	Отсутствует регулярное ведение журнала учета дефектов и неполадок на оборудовании.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП п.1.6.14)	Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко Ирина Сергеевна
11.	Осмотр распределительных устройств без отключения не производится.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП – п.2.2.39.)	Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко Ирина Сергеевна
12.	Осмотры с выборочным вскрытием грунта заземляющего устройства не производится.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП п.2.7.10, п.2.7.15)	Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко Ирина Сергеевна
13.	У места ввода заземляющих проводников по объектам отсутствуют опознавательные знаки заземлено.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП п.1.2.2. ПУЭ п.1.7.118)	Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко Ирина Сергеевна

14.	Не составлен список лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок.	Межотраслевые правила по охране труда. При эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 гл.1.3 п. 1.3.4(ПТЭЭП п.1.2.2. )	Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко Ирина Сергеевна
15.	На открыто проложенных кабельных линиях 0,4 кВ отсутствуют бирки.(марка, напряжение, сечение, номер или наименование.)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г. (ПТЭЭП п.2.4.5.)	Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко Ирина Сергеевна
16.	Отсутствует перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.7.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н): п. 2.4.1	Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко Ирина Сергеевна
17.	Работы действующей электроустановки не оформляются соответствии с действующими правилами.	Межотраслевые правила по охране труда. При эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 п. 2.1.1 (ПТЭЭП п.1.2.2. )	Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко Ирина Сергеевна
18.	В организации отсутствует распорядительный документ о назначении ответственного заместителя ответственного за электрохозяйство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.7.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н): п.1.2.3	Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко Ирина Сергеевна
19.	Отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений при нормальном режиме работы оборудования.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г ПТЭЭП п.1.2.6.,1.8.9.	Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко Ирина Сергеевна
20.	Не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России,	Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко Ирина Сергеевна

		рег. № 4145 от 22.01.03): п. 1.7.2.	
21.	Отсутствует журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.03): п. 1.7.2, п. 1.8.9.	Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко Ирина Сергеевна

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) – не выявлено.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

№ п/п	Наименование приложения
1.	Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица №РП-234-892-о от 26.02.2020 г..
2.	Копия. Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко Ирина Сергеевна действующего на основании устава и распоряжения №382-р от 01.10.2019 г. о назначении на должность

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Государственный инспектор  
отдела государственного энергетического  
надзора по Брянской области  
Хандожко Сергей Васильевич  
ФИО

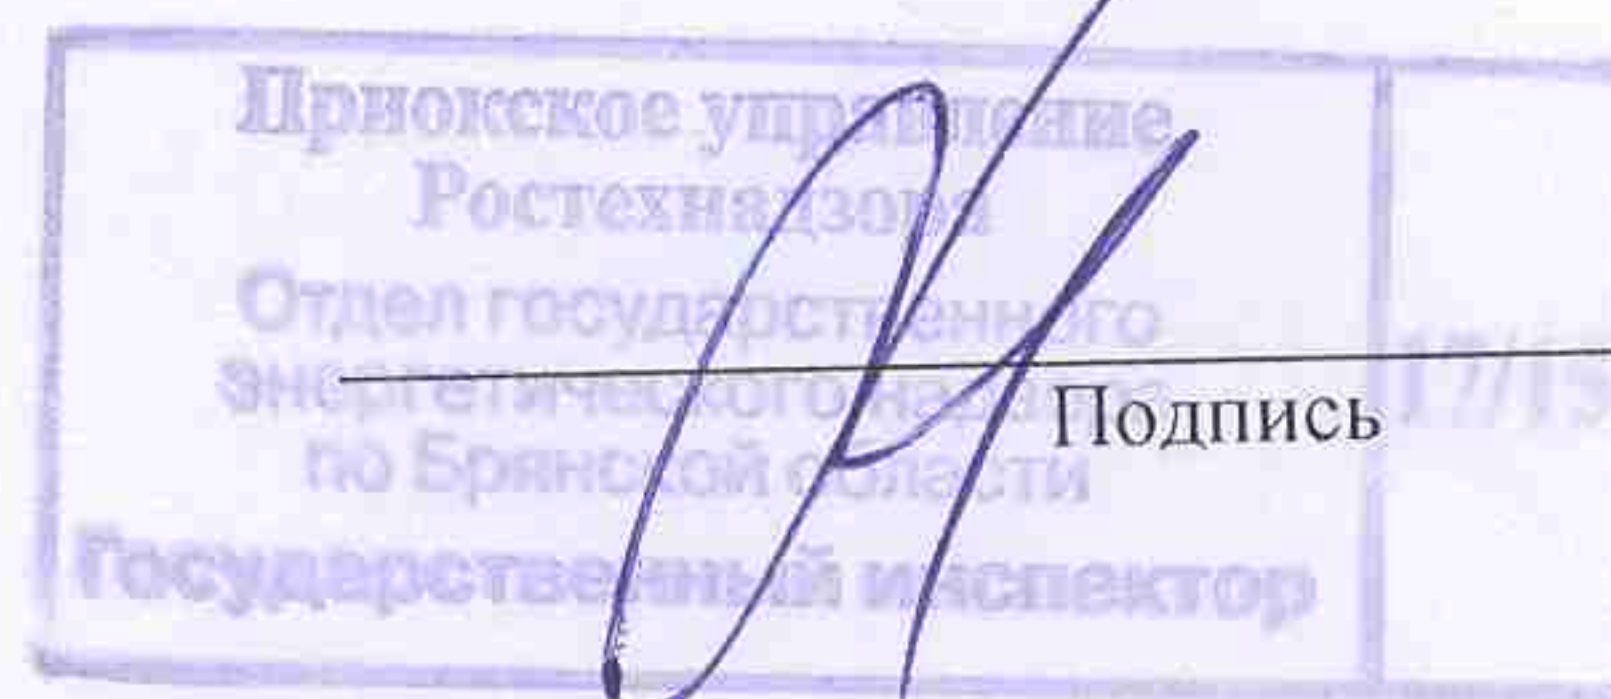

С актом проверки №234-892/13-ЭП-Б от 23.03.2020 ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок» Чуйко Ирина Сергеевна

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

« 20 марта 20 20 года

(подпись)



Российская Федерация  
Брянская область Гордеевский район  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
Гордеевский детский сад «Теремок»

Гордеевский район, Брянская область,  
243650, с.Гордеевка, ул.Кирова 1 «В»  
Тел. Тел. 8(48 340) 2-13-95, 2-16-63  
E-mail: mbdouteremock@yandex.ru  
20.04.2020 г. № 99

В Федеральную службу по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
Ермолаеву О. А.

Информация об исполнении предписания №234-892/13-ЭП-Б

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Отметка об устранении нарушения	Срок устранения
1	Не обеспечены объекты аварийным запасом плавких вставок согласно типу предохранителей	Выполнено	20.04.2020 г.
2	Отсутствует паспорт на заземляющее устройство	Выполнено	20.04.2020 г.
3	Не производится визуальный осмотр всех заземляющих устройств, согласно утвержденного графика	Выполнено	20.04.2020 г.
4	На внутренней стороне ВРУ по объектам частично отсутствуют надписи, указывающие на номинальный ток плавких вставок и присоединенных нагрузок	Выполнено	20.04.2020 г.
5	Открыто проложенные главные заземляющие шины по объектам частично не окрашены в черный цвет	Выполнено	20.04.2020 г.
6	Отсутствуют стрелки на двигателях и приводимых ими механизмов	Выполнено	20.04.2020 г.
7	На коммутационных аппаратах частично отсутствуют схемы отходящих нагрузок, назначение и принадлежности	Выполнено	20.04.2020 г.
8	Отсутствует журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок	Выполнено	20.04.2020 г.

	мероприятия по предупреждению электротравматизма	Выполнено	20.04.2020 г.
10	Отсутствует регулярное ведение журнала учета дефектов и неполадок на оборудовании	Выполнено	20.04.2020 г.
11	Осмотр распределительных устройств без отключения не производится	Выполнено	20.04.2020 г.
12	Осмотры с выборочным вскрытием грунта заземляющего устройства не производится	Выполнено	20.04.2020 г.
13	У места ввода заземляющих проводников по объектам отсутствуют опознавательные знаки заземлено	Выполнено	20.04.2020 г.
14	Не составлен список лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок	Выполнено	20.04.2020 г.
15	На открыто проложенных кабельных линиях 0,4 кВ отсутствуют бирки (марка, напряжение, сечение, номер или наименование)	Выполнено	20.04.2020 г.
16	Отсутствует перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации	Выполнено	20.04.2020 г.
17	Работы действующей электроустановки не оформляются соответствии с действующими правилами	Выполнено	20.04.2020 г.
18	В организации отсутствует распорядительный документ о назначении ответственного за электрохозяйство	Выполнено	20.04.2020 г.
19	Отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений при нормальном режиме работы оборудования	Выполнено	20.04.2020 г.
20	Не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок	Выполнено	20.04.2020 г.
21	Отсутствует журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок	Выполнено	20.04.2020 г.

Заведующая ДОУ



И. С. Чуйко